


Ce document est la propriété d'OBSTA Division CLAUDE. Il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans son autorisation.

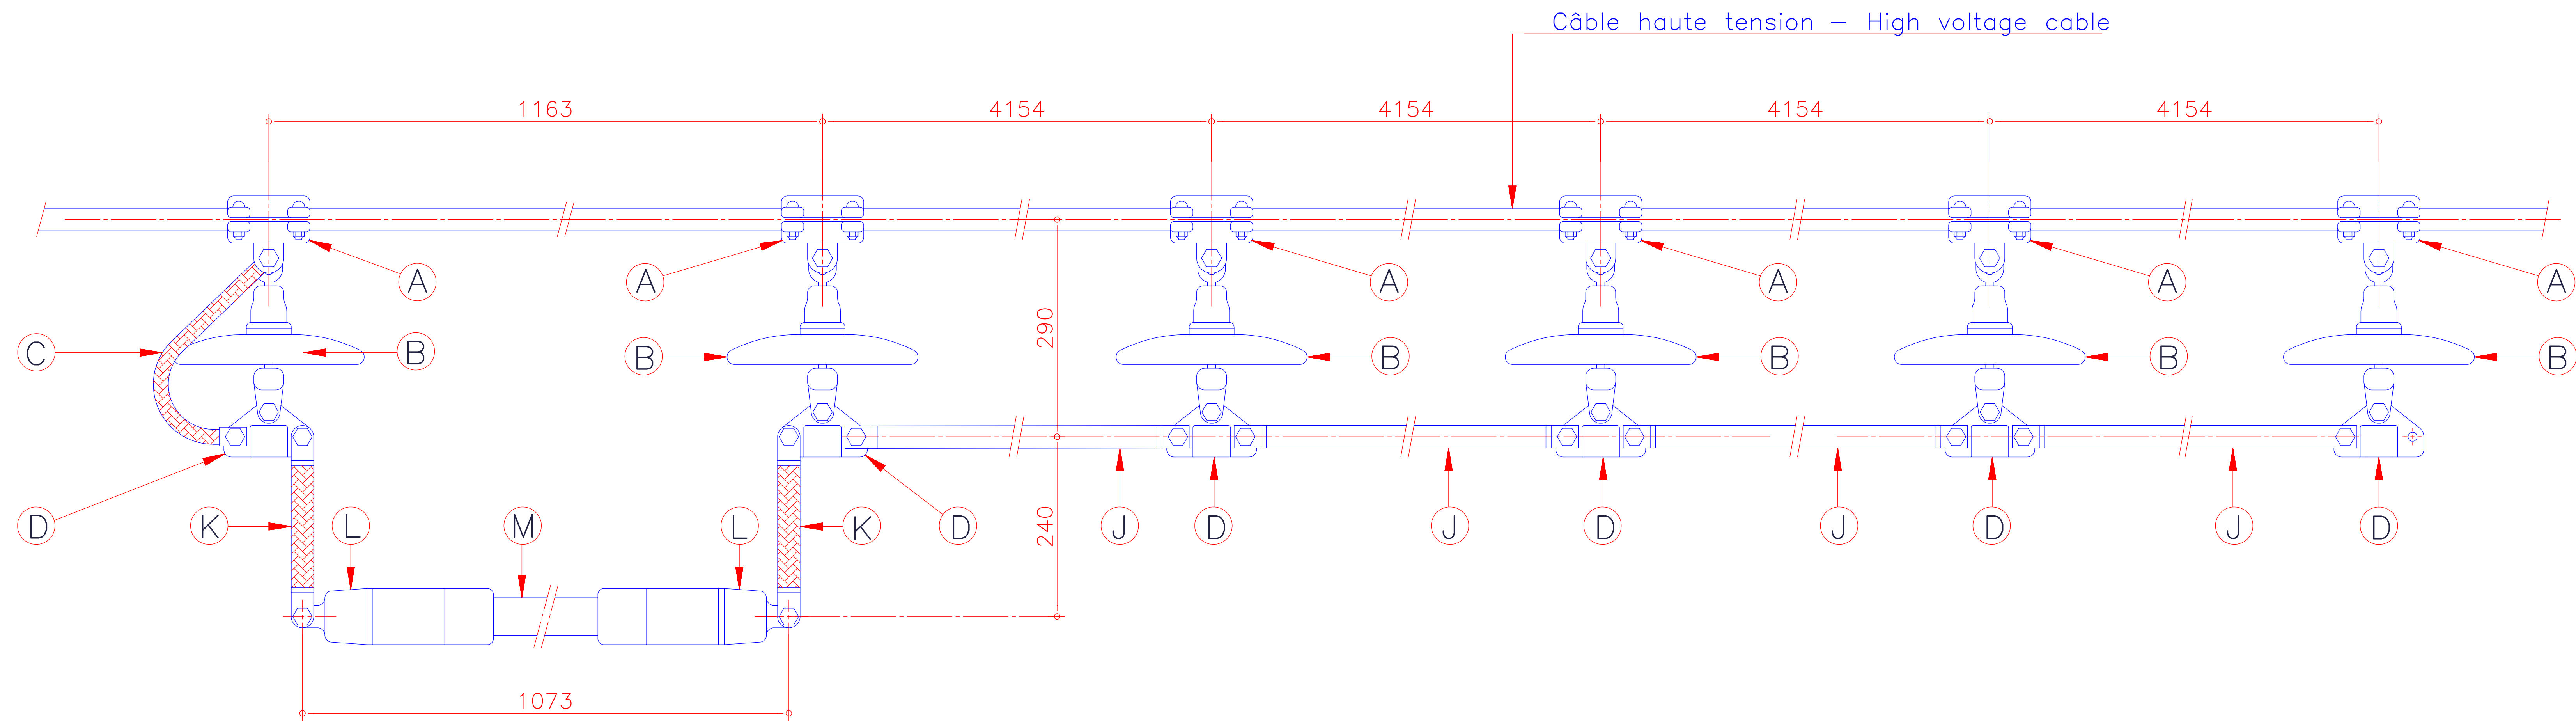

### COMPOSITION DU BALISOR B132 B132 BALISOR COMPONENTS

REPÈRE REFERENCE	QUANTITE QUANTITY	CODE PART NUMBER	DESIGNATION DESIGNATION	POIDS en Kg WEIGHT in Kg
A	6	100637-XX	MACHOIRE EQUIPEE * CLAMP *	0,850
B	6	100621	ISOLATEUR EQUIPE INSULATOR	3,500
C	1	100636	TRESSE DE SHUNTAGE SHUNT BRAID	0,100
D	6	100628	PALONNIER SIMPLE SIMPLIFIED HOLDER	0,500
J	4	100623	ELEMENT CAPACITIF AUXILIARY TUBING	1,900
K	2	100606	SUSPENSION SOUPLE FLEXIBLE CONNECTOR	0,500
L	2	100624	EMBOUT A OREILLE LAMP END SUSPENDER	0,500
M	1	100618	LAMPE B B LAMP	4,700

\* Le diamètre de la ligne à baliser nous est indispensable pour honorer toute commande.  
\* When order, please state the cable diameter.

Tension de ligne: de 130 à 160 kV.  
Intensité lumineuse ≥ 10 Cd.  
Lumière rouge aviation.  
Recommandé par l'OACI (aérodromes)  
4ème partie – Aides visuelles à la navigation.

Line voltage: from 130 to 160 kV.  
Luminous intensity ≥ 10 Cd.  
Aviation red light.  
ICAO Recommended (aerodrome design manual)  
Part 4 – Visual aids.

TAILLE MACHOIRE CLAMP SIZE	
DIAMETRE CABLE CABLE SIZE (mm)	CODE PART NUMBER
15 - 17	100637-A1
17.1 - 19	100637-A2
19.1 - 20.5	100637-B1
20.6 - 23	100637-B2
23.1 - 25	100637-C1
25.1 - 27	100637-C2
27.1 - 29	100637-D1
29.1 - 30.5	100637-D2
30.6 - 32	100637-E1
32.1 - 33.5	100637-E2
33.6 - 35	100637-F1
35.1 - 37	100637-F2

All dimensions are in mm.

C	23.02.22	Ajout table machoire / Added Clamp Table			
B	08.03.01	Tension de ligne: 132 kV devient 130 - 160 kV.			
INDICE	DATE	NATURE DE LA MODIFICATION			
OBSTA Division CLAUDE		ENSEMBLE DU BALISOR B132 B132 BALISOR SYSTEM			
3, Impasse de la Blanchisserie BP 56 51052 REIMS CEDEX (France) Tel. 03.26.85.74.00 Fax. 03.26.85.74.30		CODE: <input type="text"/>		PLAN: C0.9703 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
ECHELLE: 1/10		TOLERANCES GENERALES:		MATIERE: ANNULE ET REMPLACE Plan C0.9703/A	
DESSINE PAR: PORET		DATE: 27.01.97		VERIFIE PAR: DATE: APPROUVE PAR: DATE:	