







Technical Data		P/N
NAVILITE-F-120-240V		113969
Input voltage	120-240 Vac	●
Consumption	~ 7,5W	●
Connection	Terminal connection	●
Attachment	2 x 1" NPT thread holes	●
*Alarm conditions	- no power supply or power supply failure - lamp failure To reset the alarm : switch off, then on again after 2 minutes	●

Installation

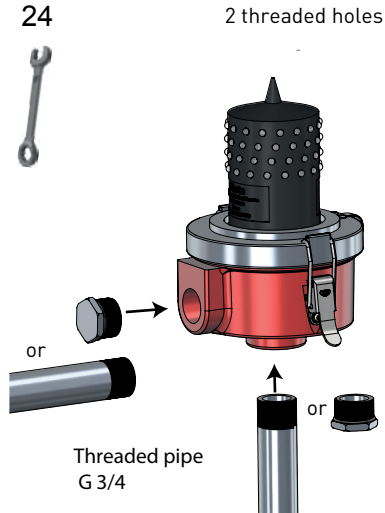

The light assembly fixture must be mounted "upright" (as illustrated) to meet the optical specification required for Aircraft Obstruction lights. When mounted in other position, the fixture will not be considered as an Aircraft Obstruction lights.


Accessories in option

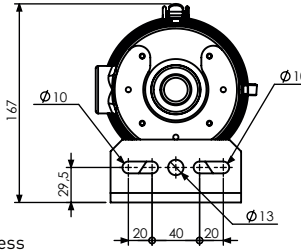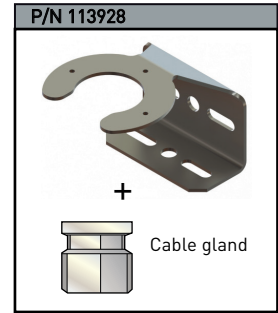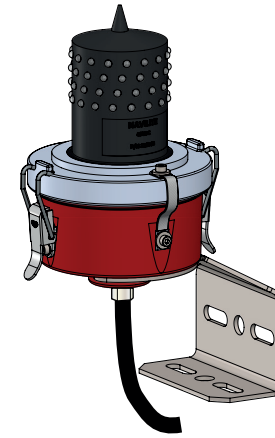

- Stainless bracket with a thickness of 3mm provided with cable entry.



- This bracket allows to fix the light to any vertical or horizontal support

Wiring P/N 113969

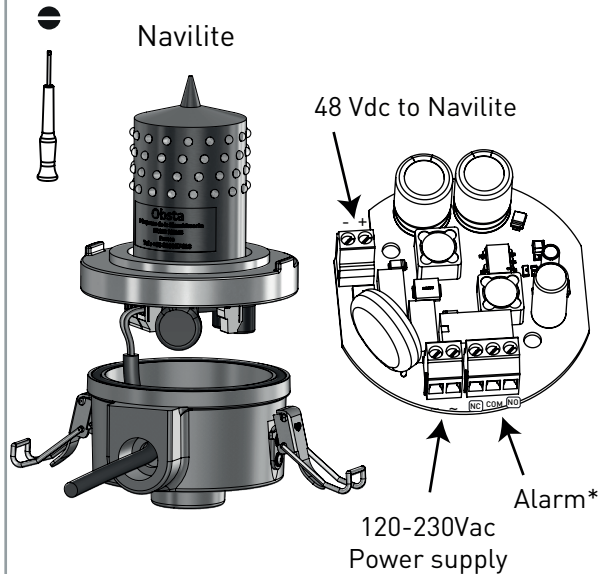


Maintenance in case of failure P/N 113969

Quick trouble shooting synoptic

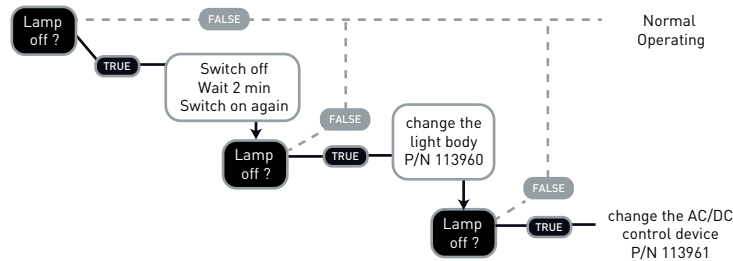

Spare Parts	Part Number
48V light body	113960
AC/DC control device	113961


Dimensions

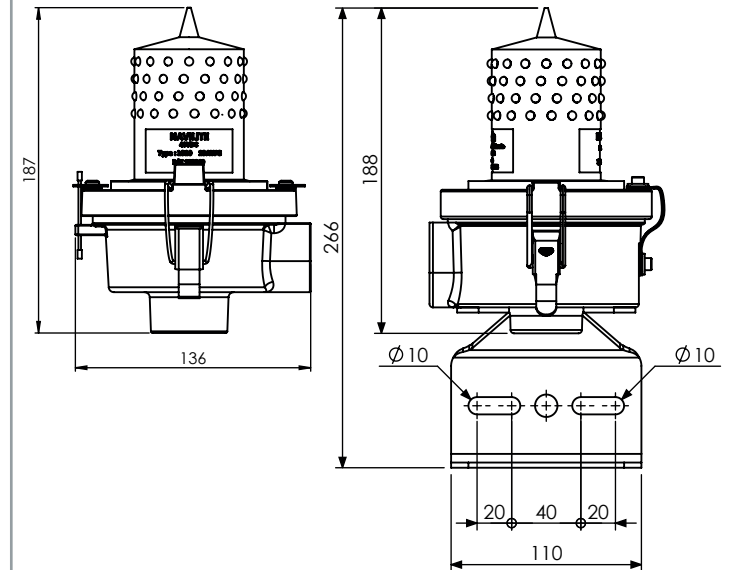



NAVILITE-FAA-120-240V
P/N: 113969

NAVILITE-FAA-120-240V
P/N: 113969

Main lamp

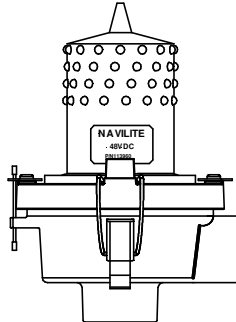


Back-up lamp

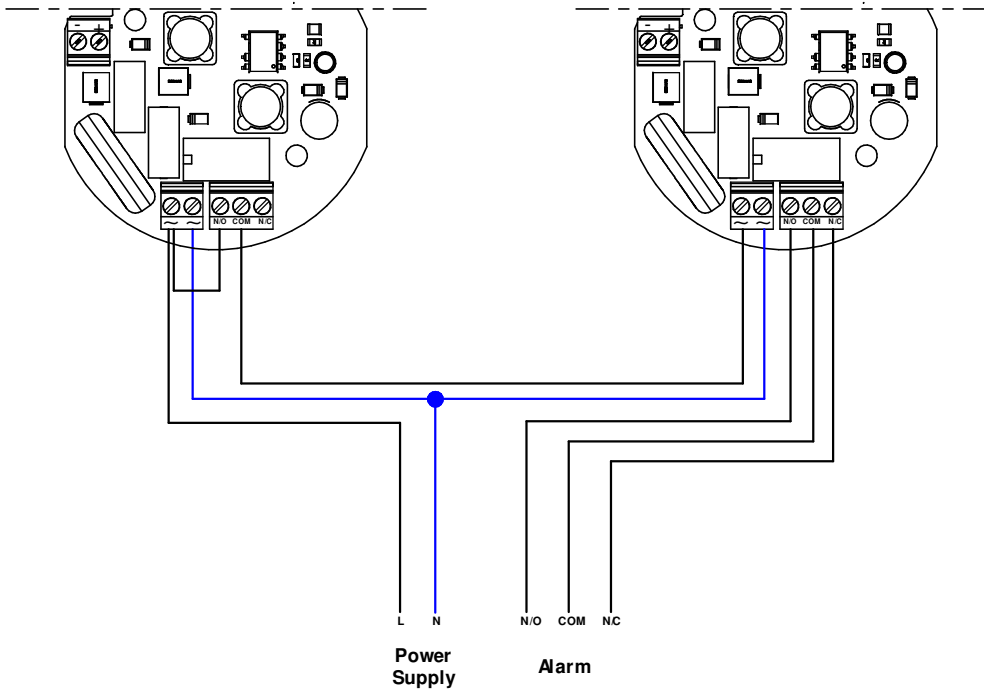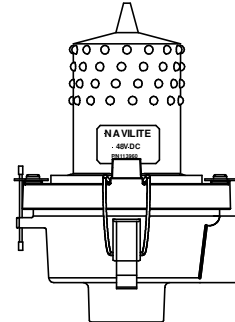



IND/REV	DATE	NATURE DE LA MODIFICATION / MODIFICATION					
OBSTA Reims Factory		Typical lighting System Installation					
3, Impasse de la Blanchisserie BP 56 51052 REIMS CEDEX (France) Tel. 03.26.85.74.00		CODE:			PLAN: <i>DRAWING:</i> O-CUS-360-NAV		A
		ECHELLE: <i>SCALE:</i>		MATIERE: <i>MATERIAL:</i>		ANNULE ET REMPLACE <i>CANCELED AND REPLACED</i>	
REPÈRE DESSIN <i>REFERENCE DRAWING:</i>		DESSINÉ PAR: <i>DESIGNED BY:</i>		DATE:		APPROUVÉ PAR: <i>APPROVED BY:</i>	
.DWG		R.PELLEGRINO		24/10/22		H.BURGAUD	
						24/10/22	
						VISA:	

NAVILITE-FAA-120-240V
P/N: 113969

NAVILITE-FAA-120-240V
P/N: 113969

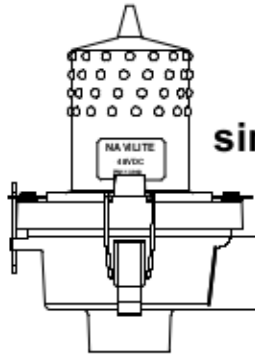

simultaneous operation

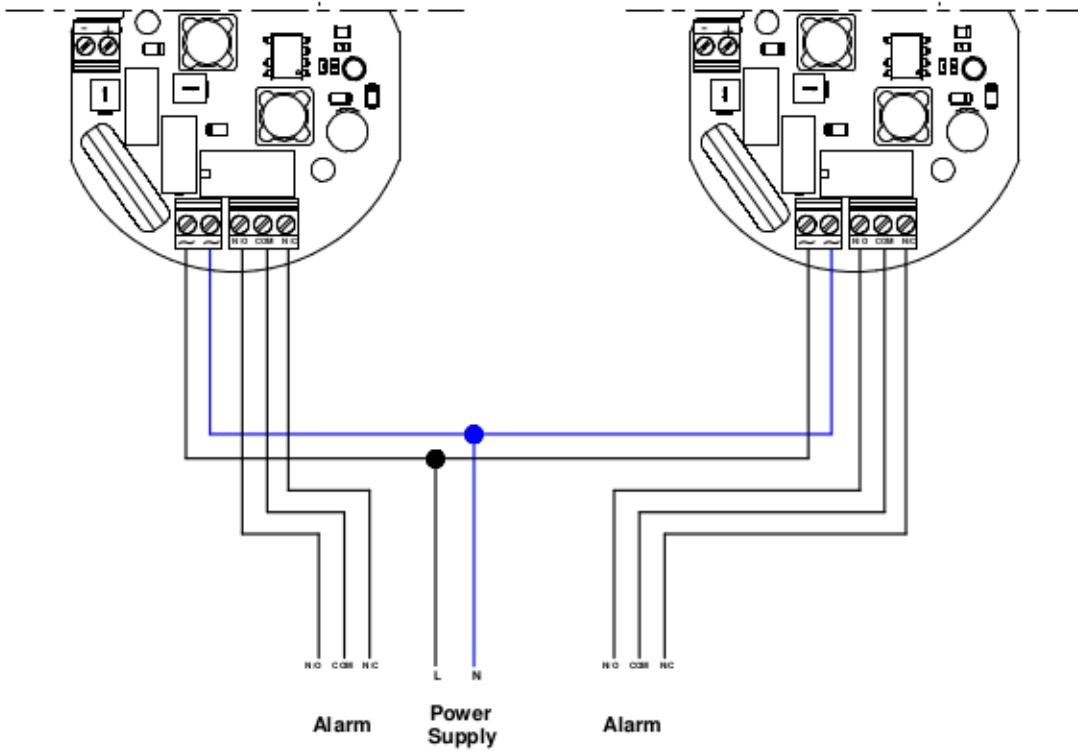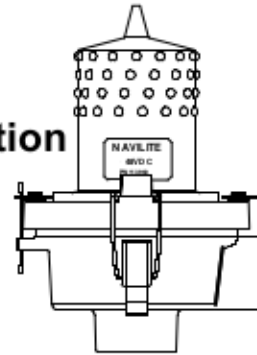


Ce document est la propriété d'OBSTA. Il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans son autorisation. This drawing covers the property of OBSTA. It is document cannot be reproduced, copied or communicated with third parties without the authorization of OBSTA.

IND/REV	DATE	NATURE DE LA MODIFICATION / MODIFICATION					
OBSTA Reims Factory		Typical lighting System Installation					
3, Impasse de la Blanchisserie BP 56 51052 REIMS CEDEX (France) Tel. 03.26.85.74.00		CODE:			PLAN: DRAWING: O-CUS-361-NAV		A
		ECHELLE: SCALE:		MATIERE: MATERIAL:		ANNULE ET REMPLACE CANCELED AND REPLACED	
REPÈRE DESSIN REFERENCE DRAWING:	DESSIN PAR DESIGNED BY:	DATE:			APPROUVE PAR: APPROVED BY:	DATE:	VISA:
.DWG	R.PELLEGRINO	24/10/22			H.BURGAUD	24/10/22	



SAFETY INSTRUCTIONS
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
SICHERHEITSHINWEISE
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
AVVERTENZE IMPORTANTI
AVISOS IMPORTANTES
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
安全須知

IT06999-D



ATTENTION ! EN

- Installation must be performed only by electrically skilled operator
- National electrical installation rules must be respected
- For installation with high electromagnetic fields, the power supply cable must be shielded
- When installed on a chimney, the Navilite must be installed below the aperture so that the smokes will not mask the light (ICAO annex 14 chapter 6 recommendations)
- The ambient temperature must be lower than 55°C when working

ATTENZIONE ! IT

- L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da personale specializzato.
- Devono essere rispettate le norme nazionali d'installazione elettrica.
- Si raccomanda l'utilizzo di un cavo schermato collegato a terra.
- Si raccomanda vivamente la protezione dalle sovratensioni.
- Per la scelta dell'installazione seguire la raccomandazione dell'Annex 14 della norma ICAO.
- La temperatura operativa deve essere inferiore a 55°C.

安全須知！ 中文

- 产品安装只能由具备专业资质的人员实施
- 请遵守国家电气安装相关规范
- 使用于高电磁领域时，电源线必须得到防护
- 使用于烟囱管上时，警示灯必须安装于烟囱口下方，以防烟雾覆盖警示灯(ICAO附录14，第6章)
- 警示灯工作时的周边环境温度必须低于55°C

ATTENTION ! FR

- L'installation doit être effectuée uniquement par un opérateur qualifié en électricité
- Les normes nationales d'installation électriques doivent être respectées
- En présence de champs électromagnétiques forts, le câble doit être blindé et son blindage raccordé à la terre.
- Lorsque la Navilite est installée sur une cheminée, la fixer impérativement en dessous de son sommet afin d'éviter que la fumée ne masque le feu (recommandations de l'annexe 14 de l'OACI).
- La température ambiante dans laquelle se trouve la Navilite ne doit pas dépasser 55°C en fonctionnement.

WARNUNG ! D

- Die Montage und der Anschluss des Gerätes dürfen nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden
- Nationale Installationsvorschriften sind zu beachten
- Bei Installation in Umgebungen mit hohen elektromagnetischen Einflüssen ist eine geschirmte Stromversorgungsleitung zu verwenden
- Bei Installation an einem Schornstein sind die Navilite (gem. ICAO Annex 14, Kapitel 6 – Empfehlungen) unterhalb der Mündung zu installieren um eine Verschmutzung der Leuchte zu verhindern
- Die Umgebungstemperatur darf während des Betriebs der Leuchte 55°C nicht übersteigen

- This document could be modified without notice. Updated Information on Website.
- Ce document peut être modifié sans préavis. Informations à jour sur site web.
- Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite.
- Este documento puede ser modificado sin previo aviso. Información actualizada en el sitio web.
- Questo documento può essere modificato senza preavviso. Informazioni attualizzate disponibili sul sito web.
- Este documento pode ser modificado sem aviso prévio. Informação atualizada no website.
- В документ могут вноситься изменения. Актуальную информацию смотрите на нашей WEB-странице.
- Změny v tomto dokumentu jsou možné bez předchozího upozornění. Aktuální informace najdete na naší webové stránce.
- 本文件的修改恕不另行通知。

ATENCIÓN ! ES

- La instalación deber ser realizada por un electricista calificado
- Las reglas de instalación eléctrica nacionales deben ser respetadas
- En caso de instalación en campos electromagnéticos elevados, el cable de alimentación debe ser blindado
- En caso de instalación en una chimenea, la Navilite debe ser instalada por debajo de la apertura de tal manera que el humo no esconde la luz (Recomendaciones de la ICAO Anexo 14 capítulo 6)
- La temperatura ambiental debe ser inferior a 55°C durante su operación

ВНИМАНИЕ! РУС

- Монтаж должен производиться только высококвалифицированными специалистами.
- Национальные правила электромонтажа должны быть соблюдены.
- При установке рядом с высокими электромагнитными полями, питающий кабель обязан быть экранирован.
- При установке на дымоход, Navilite должен быть установлен выше уровня трубы, что бы дым не маскировал свет (Рекомендации ICAO глава 6 приложение 14)
- При работе температура окружающей среды должны быть ниже 55 градусов °C



www.obsta.fr / www.obsta.de / www.obsta.us / www.obsta.com / www.obsta.ru

29, boulevard Edgard Quinet, 75014 Paris